


A VENTS TT ventilátorok bekötése

A következő leírás segítséget nyújt a szakszerű bekötéshez és biztonságos üzemeltetéshez. Nézd át figyelmesen, ha nem vagy biztos magadban fordulj szakemberhez.

A Vents TT szériája kevert légáramú csatorna elszívó ventilátorokat tartalmaz, két sebességű motorral.


Jelölés	Jelentés	Kábelszín
L1	Minimum sebesség	Barna
L2	Maximum sebesség	Barna
N	Nulla	Kék

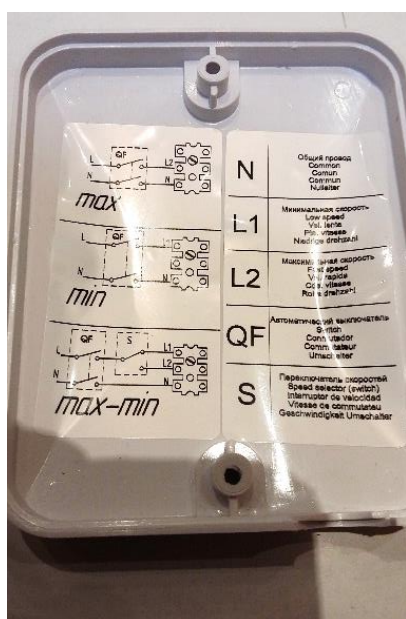

Bekötési rajz



Maximum sebesség

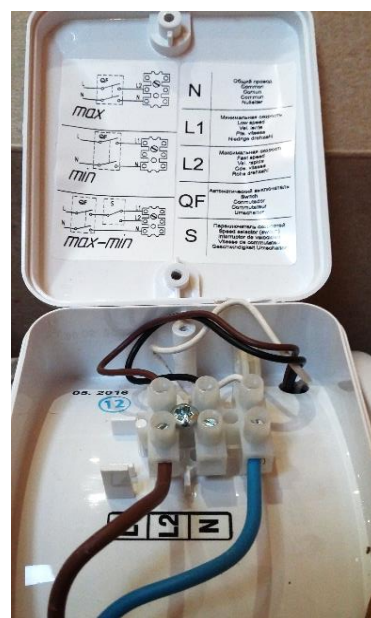

Minimum sebesség

Mivel a Vents TT ventilátorok 2 sebességűek, ezért szabadon választható, hogy minimum, vagy maximum teljesítményen menjenek. A ventilátor bekötéséhez egy 3x1mm dugvillás kábelt használunk. A blankolás (kábel csupaszítás) ne legyen hosszabb, mint a csatlakozó befogadó képessége. A kép alapján a barna kábelt az L1 (minimum sebesség), vagy az L2 (maximum sebesség) csatlakozóhoz, a kék kábelt pedig az N jelölésű csatlakozóhoz kötjük. A sárga-zöld színű földelési kábelt szabadon hagyjuk a bekötési dobozban.

Figyelj oda a blankolására, hogy ne maradjon szigetelődlenül a kábel rögzítésnél, mert érintése áramütést illetve vízzel való érintkezés esetén zárlatot okozhat!

A nem szakszerű bekötésből adódó hibákért és balesetekért felelősséget nem vállalunk.